



Specyfikacja techniczna

Nr oferty:

Projekt: **GD_17_25062026_Caritas Gdańsk**



Parametry pomieszczenia

strona 2 / 6

Nr oferty:

Projekt: GD_17_25062026_Caritas Gdańsk

Pozycja: Pomieszczenie 1

Parametry		
Wielkości	m	10,0 x 5,0
Wysokość	m	3,2
Dostarczenie		
Ilość porcji dziennych	szt	
Współczynnik jednoczesności	-	1,00
Całkowita liczba urządzeń	szt	0
Całkowita objętość powietrza nawiewanego	m ³ /h	3400
Całkowita objętość wywiewanego powietrza	m ³ /h	3400
Wartość wymiany powietrza	1/god	21

Digestoria								
Nazwa centrum gotowania	Okap wydechu	Wymiary okapu	Wysokość instalacji	Całkowita objętość powietrza nawiewanego		Całkowity wydatek powietrza wywiewanego		Filtry liczba
				przy okapie	przez kanał	przy okapie	przez kanał	
				(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	
Wyspa kuchenna 1	GRANDE-2R	4000 x 2200 x 435	2100	0	3400	3400	0	8x płytka
Całkowita ilość powietrza				3400		3400		



Specyfikacja techniczna

strona 3 / 6

Nr oferty:

Projekt: GD_17_25062026_Caritas Gdańsk

Pozycja: nie wybrana pozycja

Okap **GRANDE-2R 4000 x 2200** Specyfikacja: GRANDE-2R 4000 x 2200-8xFO-FI.10x400x400-FA.398 + 398



Typ wyciągu

- Standardowy spawany okap wywiewny ze stali nierdzewnej

Pozycja:

Waga: około 352 kg

Przestrzeń obsługowa

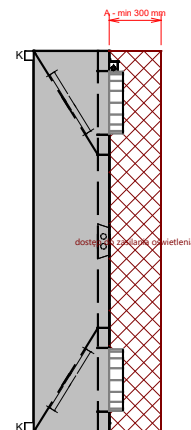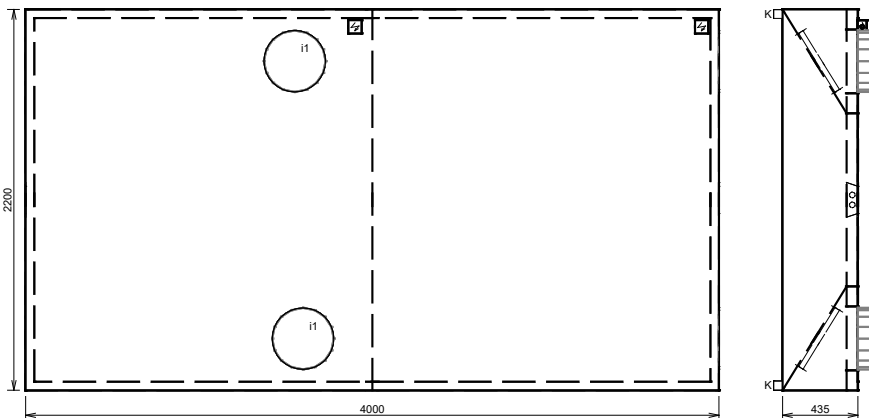


Króciec	Rodzaj	rozmiar	akcesoria
i1	i1 - wejście usuwanego powietrza	2x Ø 355 mm	
K	kolektor tłuszczu		

A | dostęp do zasilania oświetlenia | min 300 mm


Wydajność powietrza		nawiew	wywiew	Spadek ciśnienia		nawiew	wywiew
Przy okapie	m3/h	0	3400	Filtry tłuszczu	Pa		31
Bezpośrednio z / do kanału	m3/h	3400	0	całkowita strata ciśnienia	Pa		74
Suma	m3/h	3400	3400				

Nawiewniki powietrza	nawiew		Filtry tłuszczu		wywiew
nie zainstalowane			Typ		filtr
			Rozmiar	mm	400x400
			Ilość		8
			Przepływ powietrza przez filtr	m3/h	425
			Spadek ciśnienia	Pa	31

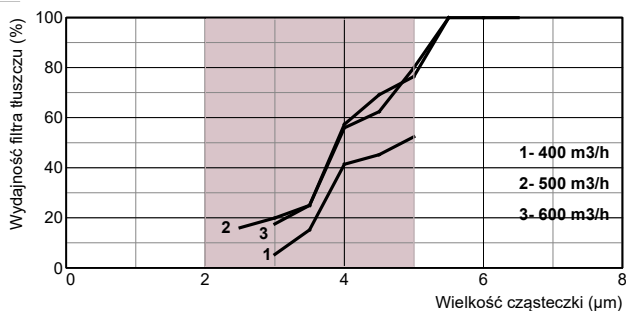

Przyjmuje się, że rozmiar cząstek aerozolu w kuchni wynosi od 0,5 do 10 µm, przy czym najczęściej występujący rozmiar to 2 do 5 µm.

filtr

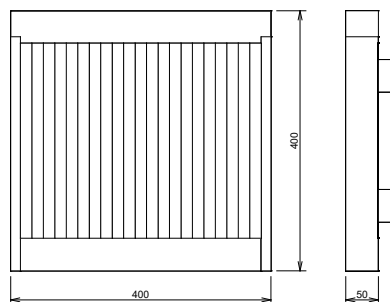



Specyfikacja techniczna

strona 4 / 6


Nr oferty:

Projekt: GD_17_25062026_Caritas Gdańsk

Pozycja: nie wybrana pozycja

Okap **GRANDE-2R 4000 x 2200** Specyfikacja: GRANDE-2R 4000 x 2200-8xFO-FI.10x400x400-FA.398 + 398

Porównanie wydajności filtra tłuszczu

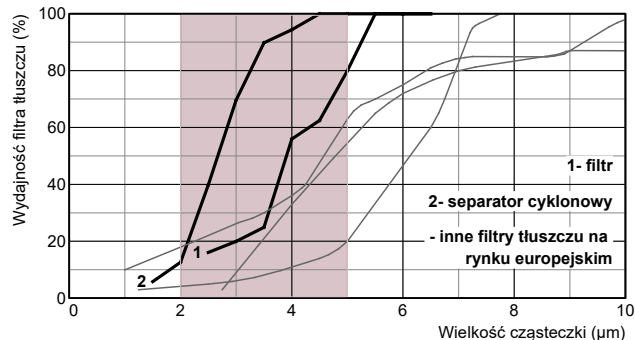

Regulacja

Okap nie jest wyposażony w sterowanie producenta okapu.

Oświetlenie

Typ		4x LED 55W
Napięcie	V	230
Całkowity pobór mocy	W	220

Króćce podłączeniowe

Króciec wywiewny	m/s	4,8
Króciec wywiewny 2	m/s	4,8

Prędkość przepływu



Rysunek wymiarowy

strona 5 / 6



Nr oferty:

Projekt: GD_17_25062026_Caritas Gdańsk

Pozycja: nie wybrana pozycja

Okap **GRANDE-2R 4000 x 2200** Specyfikacja: GRANDE-2R 4000 x 2200-8xFO-FI.10x400x400-FA.398 + 398

Waga: około 352 kg

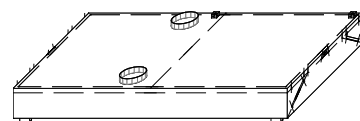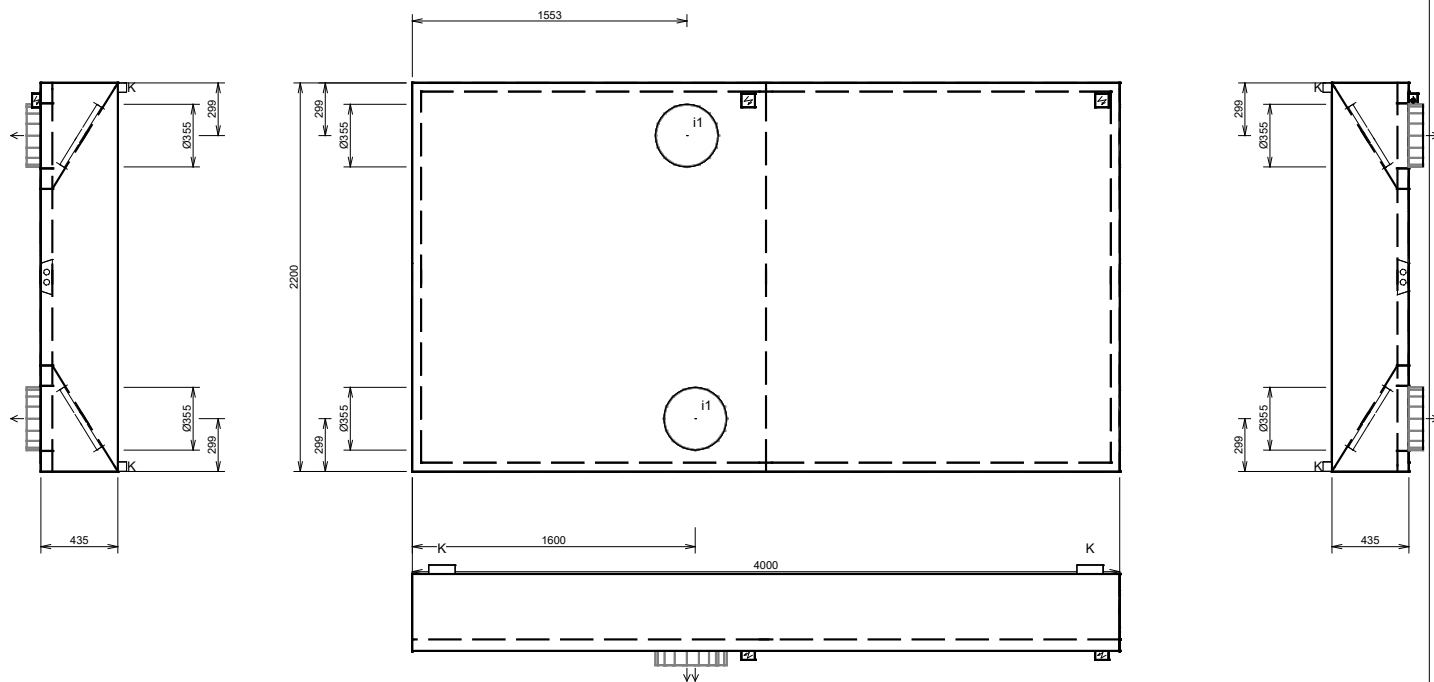

Przestrzegać min. przestrzeń serwisowa podczas instalacji - patrz karta techniczna.

Króciec	Rodzaj	rozmiar	akcesoria
i1	i1 - wejście usuwanego powie	2x Ø 355 mm	
K	kolektor tłuszczu		



Schemat podłączenia

Nr oferty:
Projekt: GD_17_25062026_Caritas Gdańsk
Pozycja:nie wybrana pozycja

Okap	GRANDE-2R 4000 x 2200	Specyfikacja:	GRANDE-2R 4000 x 2200-8xFLO-FI.10x400x400-FA.398 + 398
------	------------------------------	---------------	--

styczniki regulacja	kabel	użyć	kontrola	
---------------------	-------	------	----------	--

Zasilanie

